

サンプル工事

舗装工

基準高EL1

管理図表


請負者 ワイズ建設
現場代理人 ワイズ太郎

-40 ~ +40 (-20 ~ +20) mm

公所名

測定者 ワイズ太郎

印

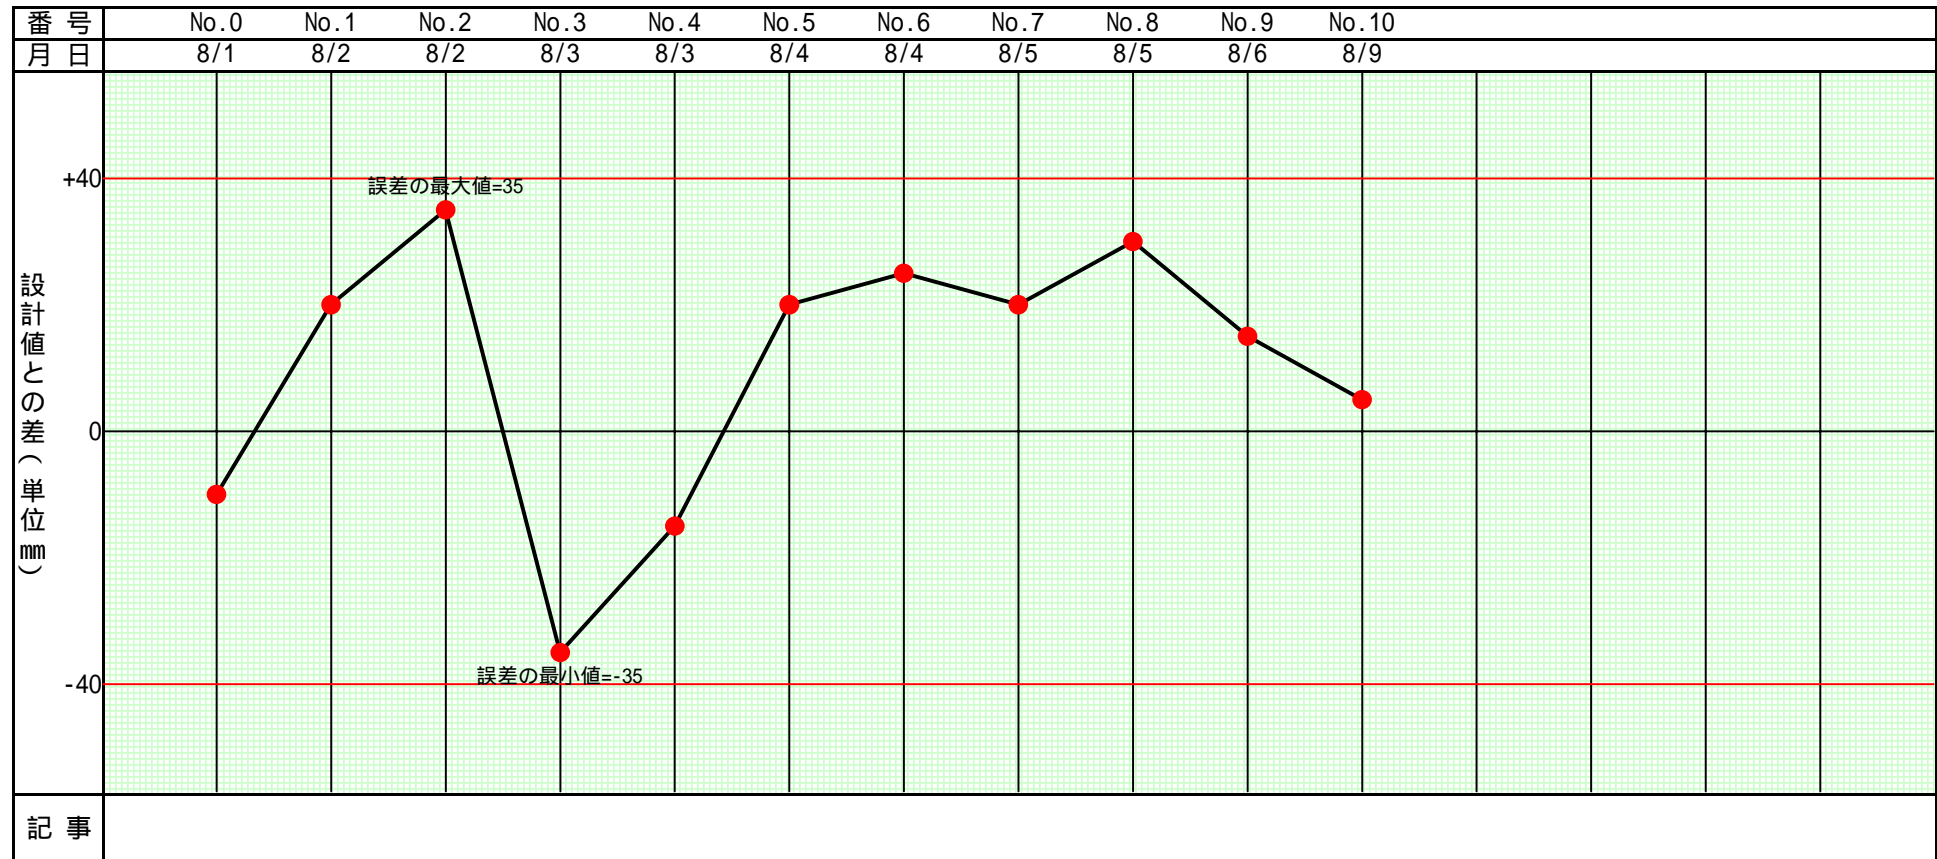

1. 工種名は、盛土工、下層路盤工、現場打U型水路工、吹付工等と記入する。
2. 標題は、厚管理図表、基準高管理図表等と記入する。
3. 番号はあらかじめ測点を定め、起点から終点に向かって順序に記入しておく。
4. 月日は、測定の際、該当測量番号にあたるものを記入する。

5. 設計値と実測値の単位を定め、目盛に数値を記入する。
6. 図表には規格値の線を朱書で記入する。
7. 記事は、手直しの処置等を記入し、承諾印を押す。

測定結果表

工種 舗装工

細別 上層路盤

請負者 ワイズ建設

現場代理人 ワイズ太郎

測定者 ワイズ太郎

単位：mm

測定項目	基準高 EL1			基準高 EL2			基準高 EL3			厚さ t1			略図
	規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
No.0	100.000	99.990	-0.010	100.000	99.990	-0.010	100.000	99.990	-0.010	20	21	1	
No.1	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	20	22	2	
No.2	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	20	24	4	
No.3	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	20	32	12	
No.4	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	20	23	3	
No.5	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	20	18	-2	
No.6	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	20	27	7	
No.7	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	20	31	11	
No.8	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	20	26	6	
No.9	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	20	24	4	
No.10	200.000	200.005	0.005	200.000	200.005	0.005	200.000	200.005	0.005	20	38	18	

注) 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。